

G : Garbage

โรงพยาบาลบ้านด่าน มีการจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ มีการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนินตามประเภทของมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ มีการบันทึกปริมาณมูลฝอยทุกประเภท และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง มีระบบติดตามกำกับมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545



ปริมาณขยะทั่วไปและรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)										
จตุรรวมขยะ	อาคารเวช		ตึก OPD IPD		อาคารที่พักเจ้าหน้าที่		อาคารซักฟอก		รวมต่อเนื่อง	
เดือน	ทั่วไป	รีไซเคิล	ทั่วไป	รีไซเคิล	ทั่วไป	รีไซเคิล	ทั่วไป	รีไซเคิล	ทั่วไป	รีไซเคิล
ตุลาคม	437.00	6.00	652.00	12.00	360.00	5.00	300.00	6.00	1749.00	29.00
พฤศจิกายน	448.00	8.00	587.00	9.00	421.00	8.00	336.00	7.00	1792.00	32.00
ธันวาคม	398.00	10.00	486.00	11.00	403.00	6.00	307.00	5.00	1594.00	32.00
มกราคม	546.00	7.00	637.00	9.00	542.00	5.00	462.00	9.00	2187.00	30.00
กุมภาพันธ์	476.00	9.00	611.00	10.00	426.00	7.00	391.00	4.00	1904.00	30.00
มีนาคม	409.00	7.00	594.00	8.00	325.00	10.00	310.00	6.00	1638.00	31.00
เมษายน									0.00	0.00
พฤษภาคม									0.00	0.00
มิถุนายน									0.00	0.00
กรกฎาคม									0.00	0.00
สิงหาคม									0.00	0.00
กันยายน									0.00	0.00
รวม (กก.)	2714.00	47.00	3567.00	59.00	2477.00	41.00	2106.00	37.00	10864.00	184.00

(2.1 ; บันทึกปริมาณมูลฝอยทั่วไปและรีไซเคิล)


บุคลากร

- 1.) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งได้รับการ อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขแล้ว

2.) ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับ การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ



(2.2 ; ใบรับรองการอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ)

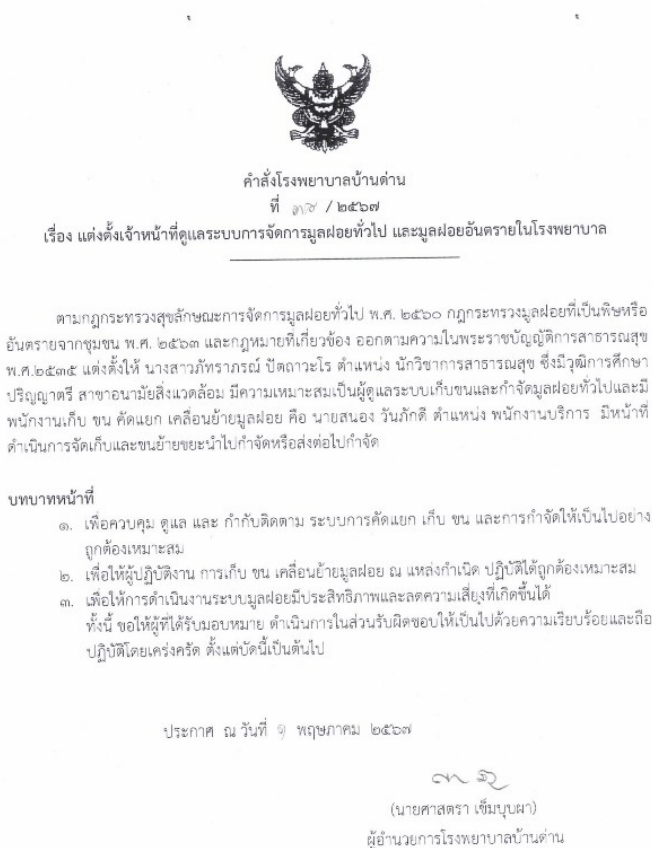

(2.2 ; คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ)

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

- 1.) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกำเนิด
- 2.) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุ ของมีคมและวัสดุของไม่มีคม



การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

- 1.) มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วย วัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของเหลว ภายในได้
- 2.) กล่องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม โดยบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะบรรจุ เท่านั้น มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
- 3.) ถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดง ทึบแสง ทำจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ สารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม
- 4.) ถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถังและมัดปากถังด้วย เชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
- 5.) มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
- 6.) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ) ใช้งานเพียงครั้งเดียวและ ส่งทำลายพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ




(2.4 ; ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคมและมีคม)

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

- 1.) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วยถุงมือ ยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- 2.) มีการใช้ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เวลาเคลื่อนย้าย
- 3.) มีการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักที่พักรวมทุกวัน

4.) มีการทำความสะอาดภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะและ
 น้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด มีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นถังบำบัดน้ำเสีย
 สำเร็จรูป เป็นต้น

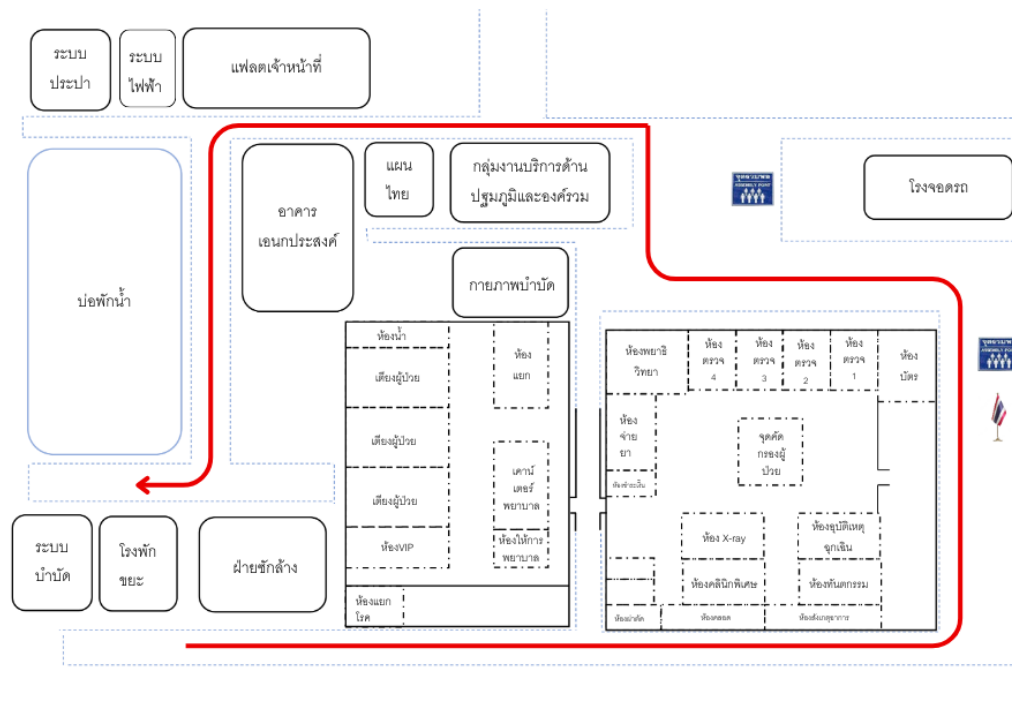

แผนผังแสดงเส้นทางเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านด่าน

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

- 1.) แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับชื้น
- 2.) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษา สถานที่ประกอบปรุงเก็บหรือสะสมอาหาร
- 3.) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อพื้นผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิด
- 4.) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีความจุเพียงพอ
- 5.) มีป้ายบอกที่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ”

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

โรงพยาบาลบ้านด่าน เป็นศูนย์รวบรวมและส่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดย หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี

- 1.) มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด และแสดงชื่อสถานที่กำจัดที่เชื้อได้ว่ามีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- 2.) ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อสำหรับส่งกำจัดโรงพยาบาลบ้านด่าน มีลักษณะเป็น ภาชนะที่มีพื้นและผนังทึบ ทำด้วยวัสดุทำความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิด ป้องกัน การรั่วไหลของเหลวภายในได้และมีระบบป้องกันการตกหล่นในระหว่างการเคลื่อนย้าย ด้านข้างภาชนะมีข้อความว่า “ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามเปิด ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”



(ใบอนุญาตขนส่งทางบก : หจก ส.เรืองโรจน์สระบุรี)